HZYZ-2000

有　分接开关测　仪

使

明

书

武汉　兹　力　备有　公司

HZYZ-200 1
有 分接开关测 仪 1
一、产品概 4
二、功 点 4
三、技术参数 4
四、使 条件 5
五、 板介 5
六、操作 明 5
八、开关动作原 及波形分析 12
一、开关动作原 ： 12
二、波形分析： 13
售后服务和 承 书 14
一、产品 承 ： 14
二、产品 保： 14
三、售后服务 力： 14
四、服务 制度及体 ： 14

一、产品概

二、功　　点

-
-
-
-
-
-
-

三、技术参数

四、使　条件

五、　板介

六、操作　明

-
-
-

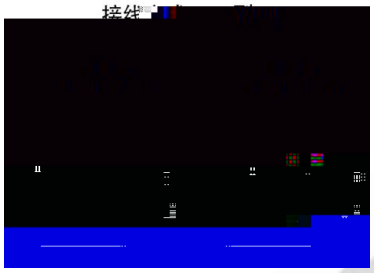

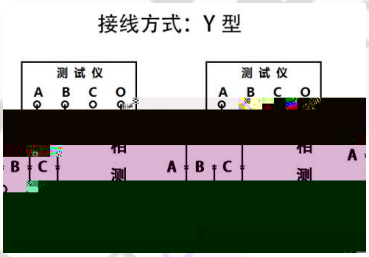
接线方式：Y 型
测试仪
A B C O
A B C
相测

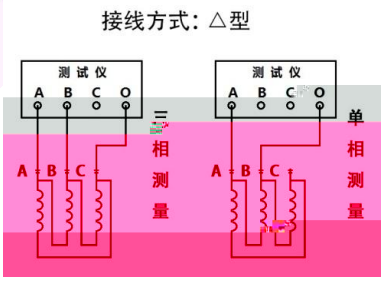
接线方式：△型
测试仪
A B C O
A B C
三相测量
单相测量

测 量
测试记录
时间设置
系统设置

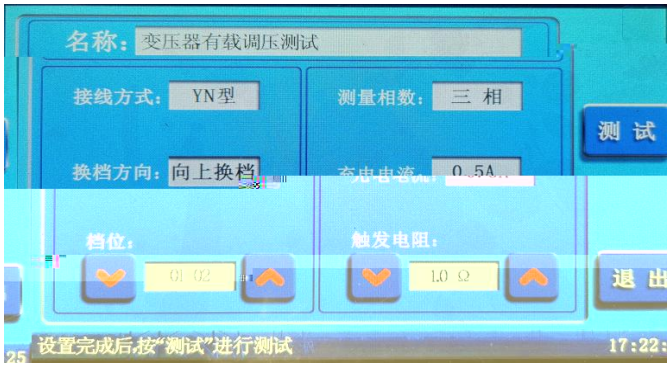
名称：变压器有载调压测试
接线方式：YN型
测量相数：三 相
测 试
换档方向：向上换档
档位：
触发电阻：
1.0 Ω
退 出
设置完成后,按"测试"进行测试

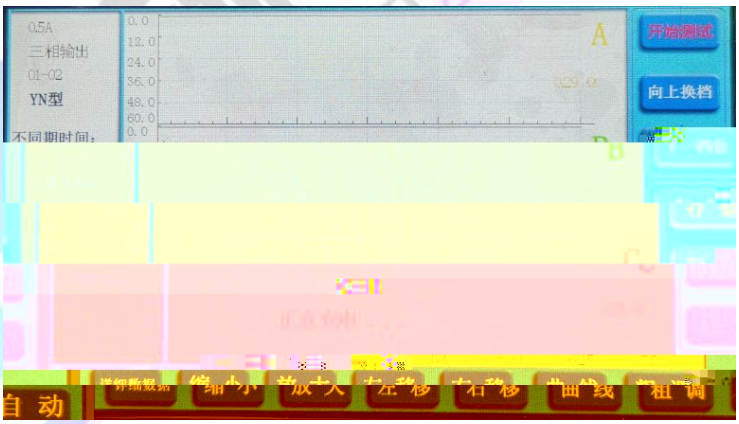
0.5A
三相输出
01-02
YN型
开始测试
向上换档
自 动

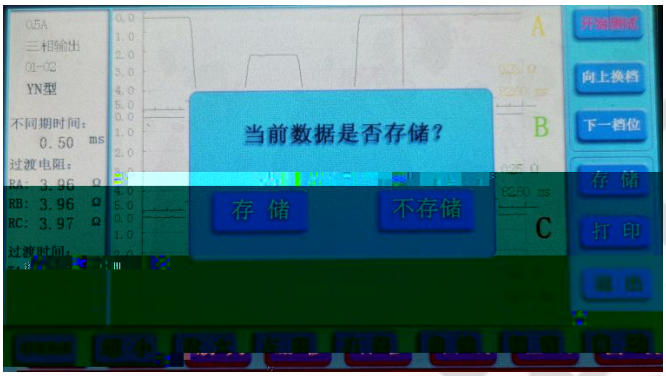
当前数据是否存储？
存 储
不存储
开始测试
向上换档
下一档位
存 储
打 印

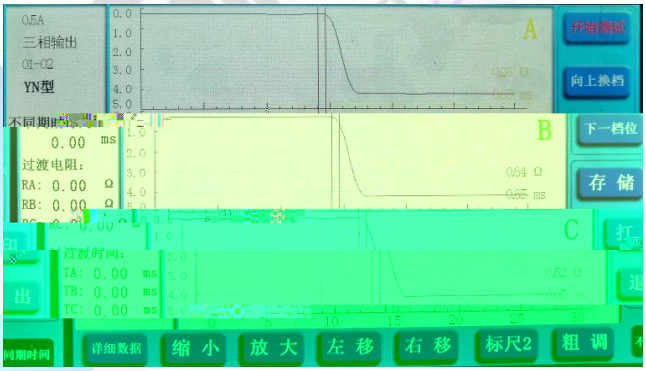
0.5A
三相输出
01-02
YN型
开始测试
向上换档
下一档位
存 储
详细数据
缩 小
放 大
左 移
右 移
标尺2
粗 调

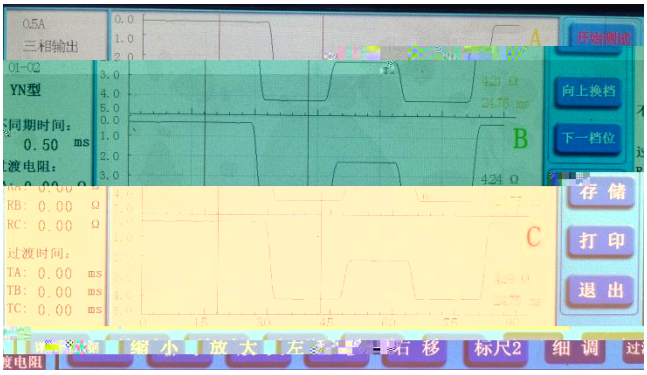
0.5A
三相输出
01-02
YN型
开始测试
向上换档
下一档位
存 储
打 印
退 出
缩 小
放 大
右 移
标尺2
细 调

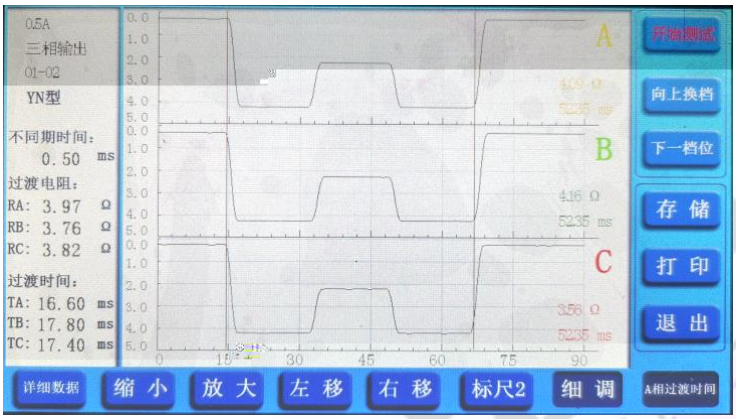
0.5A
三相输出
01-02
YN型
不同期时间：
0.50 ms
过渡电阻：
RA: 3.97 Ω
RB: 3.76 Ω
RC: 3.82 Ω
过渡时间：
TA: 16.60 ms
TB: 17.80 ms
TC: 17.40 ms
A
B
C
开始测试
向上换档
下一档位
存 储
打 印
退 出
详细数据
缩 小
放 大
左 移
右 移
标尺2
细 调
A相过渡时间

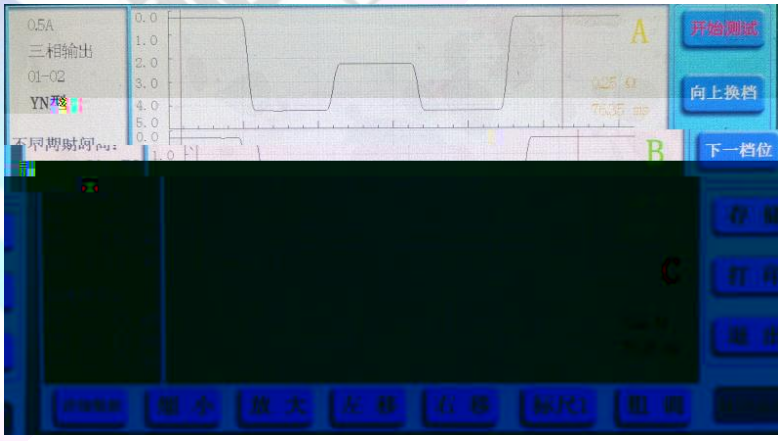
0.5A
三相输出
01-02
A
B
C
开始测试
向上换档
下一档位

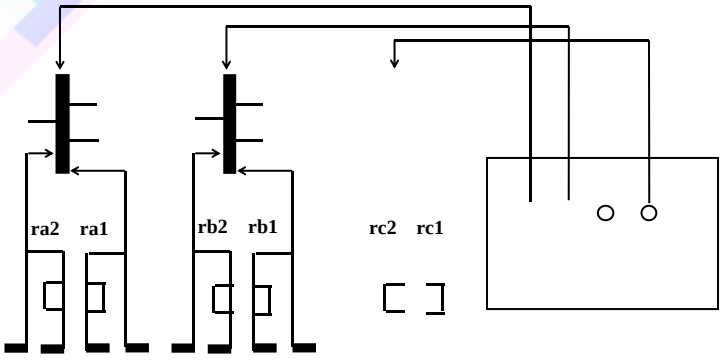
ra2
ra1
rb2
rb1
rc2
rc1

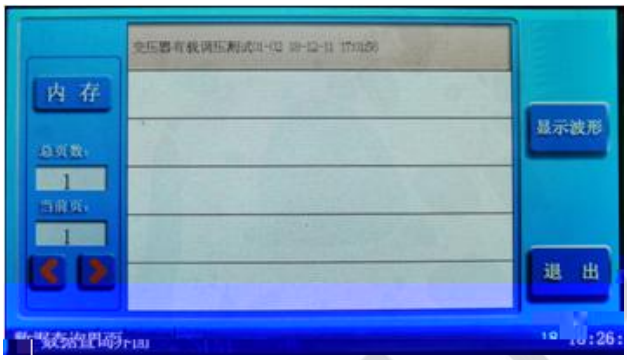
内 存
显示波形
退 出

硬件版本:V1.00
软件版本:V1.02
30
背光设置: 64
厂家设置:
系统设置界面

时钟设置

八、开关动作原　及波形分析

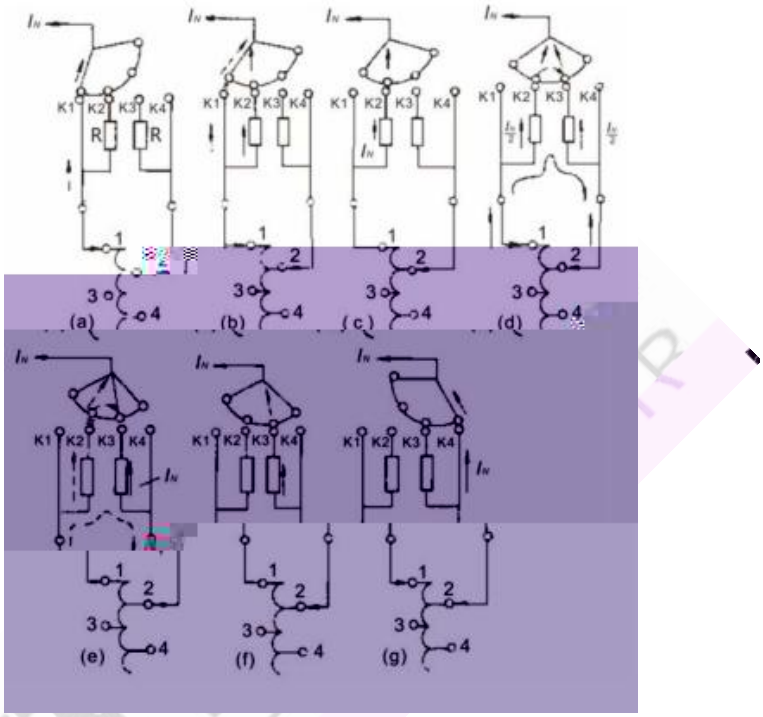

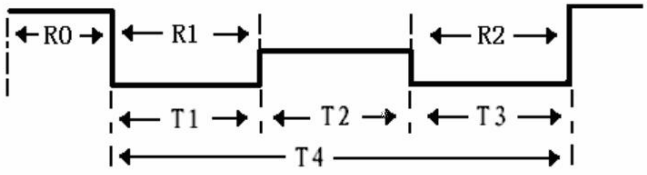
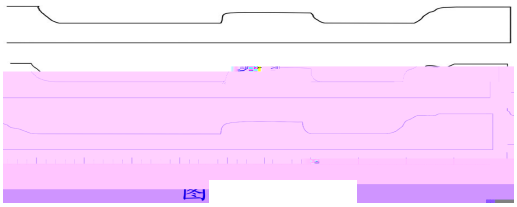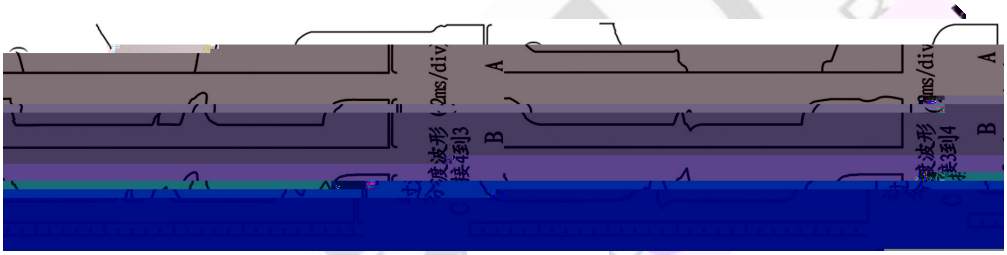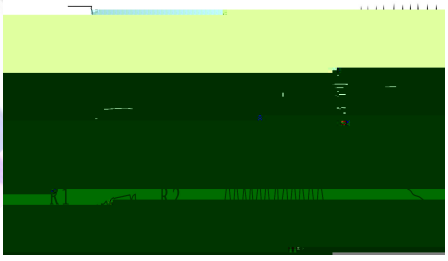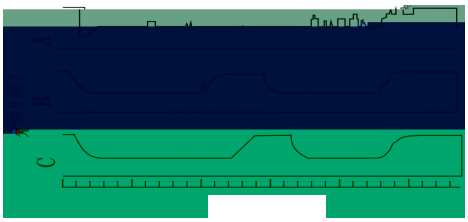
1.