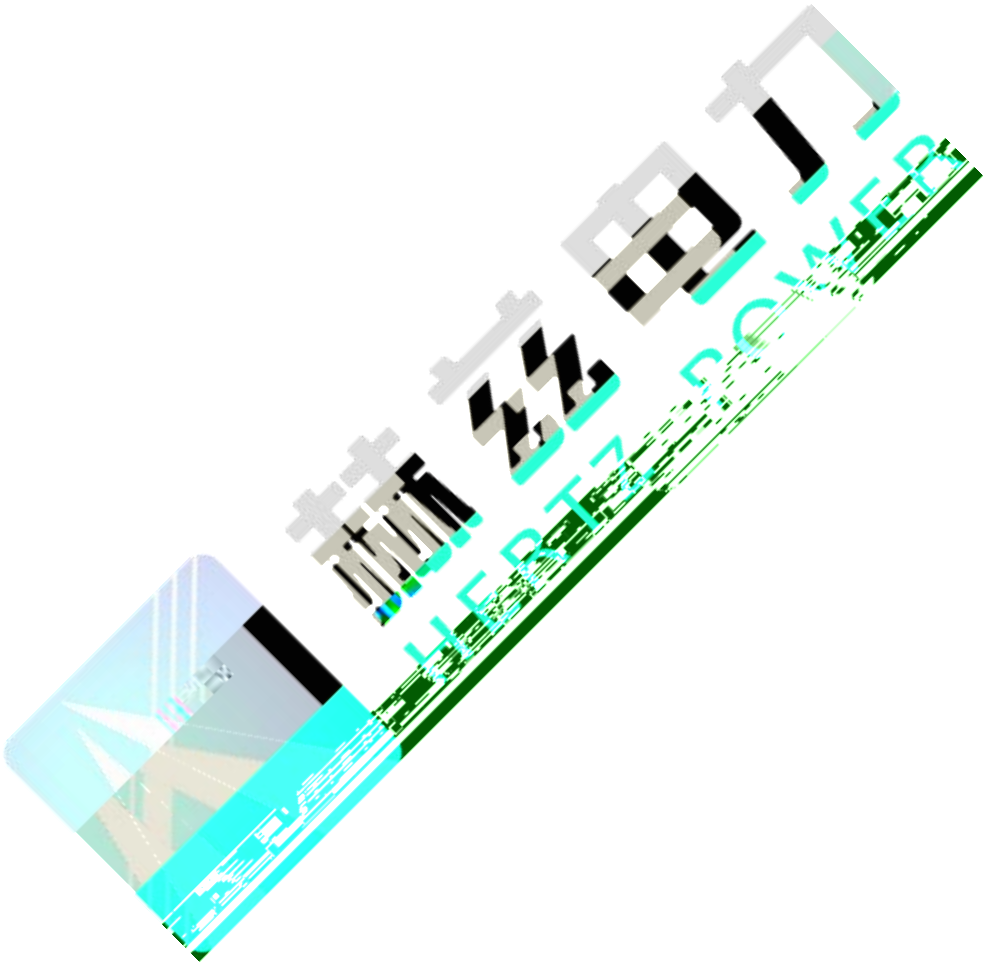

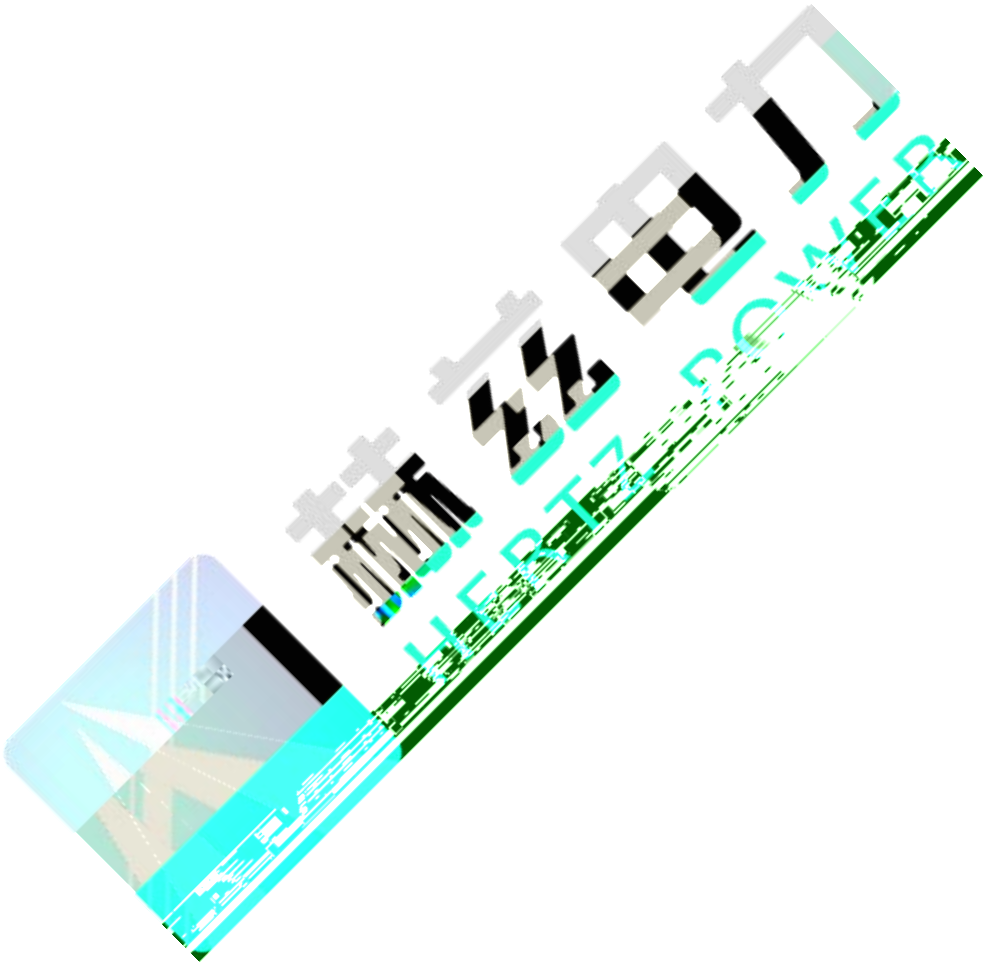

赫兹电力 HERTZ POWER

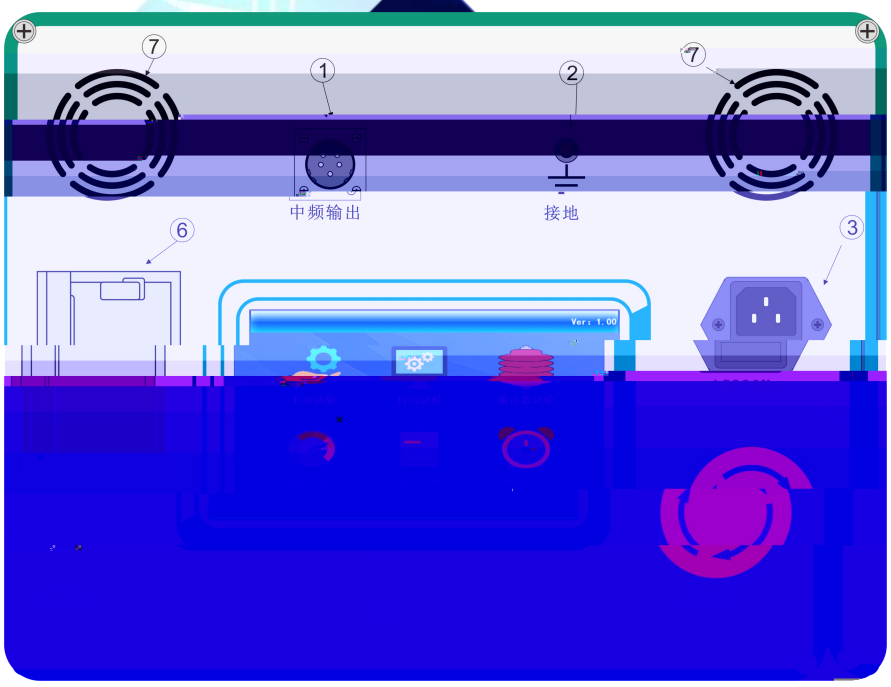
7
1
2
7
中频输出
接地
6
3

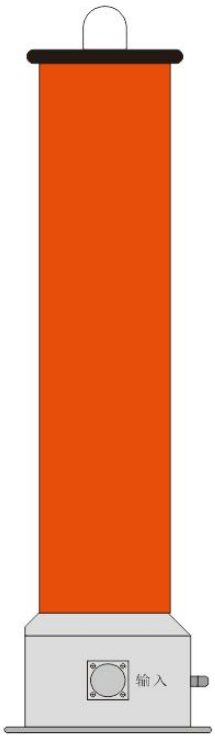
输入

Ver：1.00
手动试验
自动试验
避雷器试验
阶段试验
记录查询
时间设置

手动试验
参数设置
保护电压
60.0
kV
保护电流
2.000
mA
启动
返回

手动试验
保护电压
60.0
kV
保护电流
2.000
mA
高压升
电压
0.0
kV
快
电流
0.000
mA
高压降
停止

快

手动试验
试验结果
保护电压
60.0
kV
时间
0
S
电压
0.0
kV
电流
0.000
mA
打印
存储
返回

自动试验
参数设置
试验电压
60.0
kV
保护电压
66.0
保护电流
2.000
mA
耐压时间
0
m
10
升压速度
快
启动
返回

自动试验
试验电压
60.0
kV
保护电流
2.000
mA
停止

自动试验
试验结果
试验电压
60.0
kV
保护电流
2.000
mA

避雷器试验
参数设置
保护电压
kV
保护电流
2.000
mA
升压速度
快
启动
返回

避雷器试验
保护电压
60.0
kV
保护电流
2.000
mA
电压
kV
电流
0.500
mA
正在升压
停止

避雷器试验
试验结果
U1mA电压
35.0
kV
I1mA电流
1.002
mA
U0.75mA电压
26.3
KV
I0.75电流
0.002
mA
打印
存储
返回

阶段试验
参数设置
1阶段 10.0 kV 10 S
4阶段 40.0 kV 10 S
2阶段 20.0 kV 10 S
5阶段 50.0 kV 10 S
3阶段 30.0 kV 10 S
6阶段 60.0 kV 10 S
保护电压 60.0 kV
保护电流 2.000 mA
升压速度 快
启动
返回

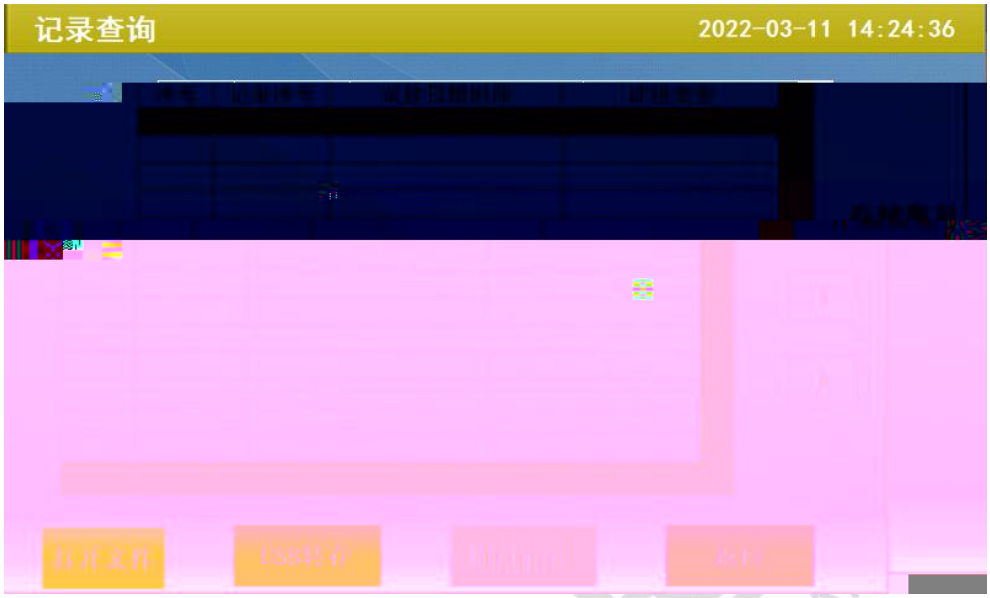
记录查询
2022-03-11 14:24:36

2022 年 3 月 11 日 14 时 32 分
保存
返回

测电缆

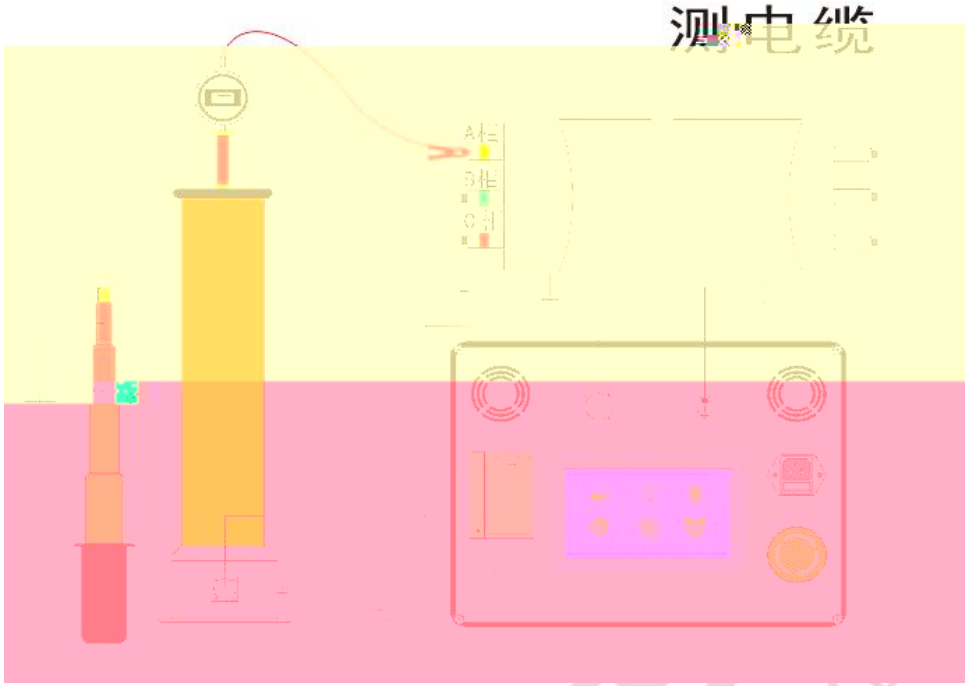

测变压器

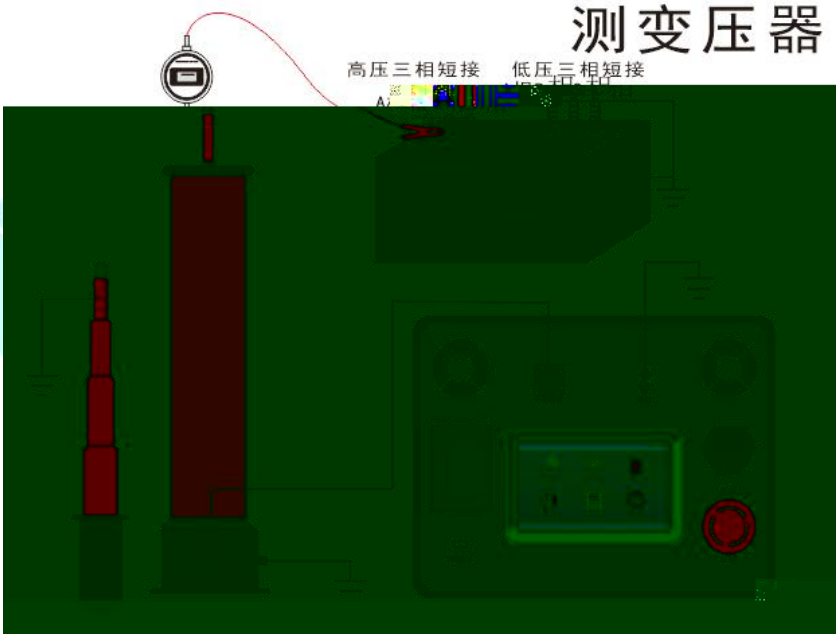

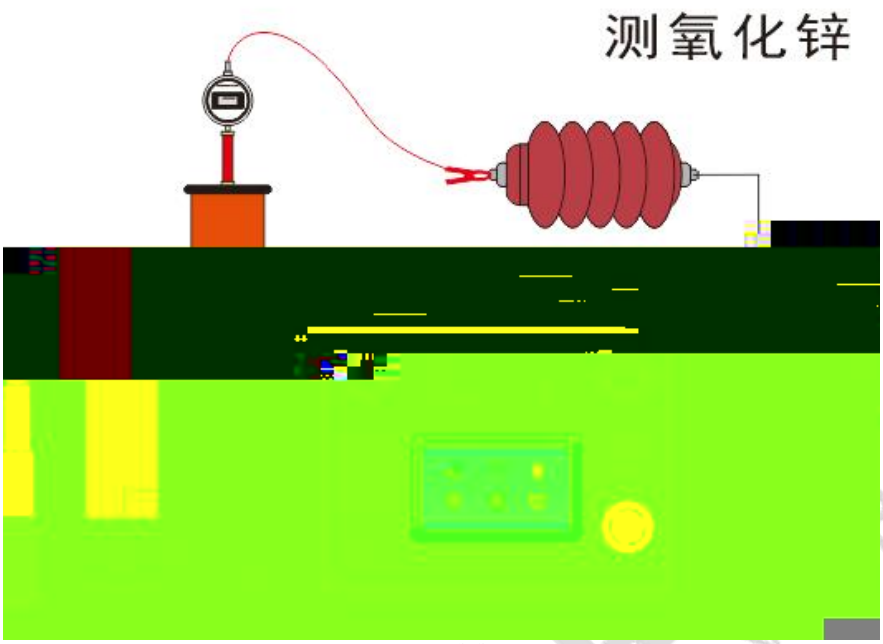
测氧化锌

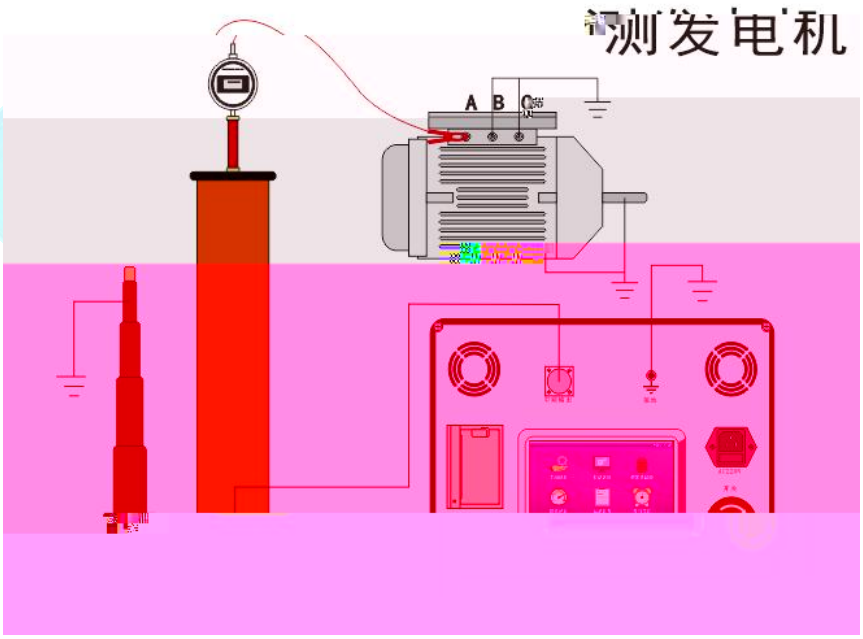
测发电机
A
B
C

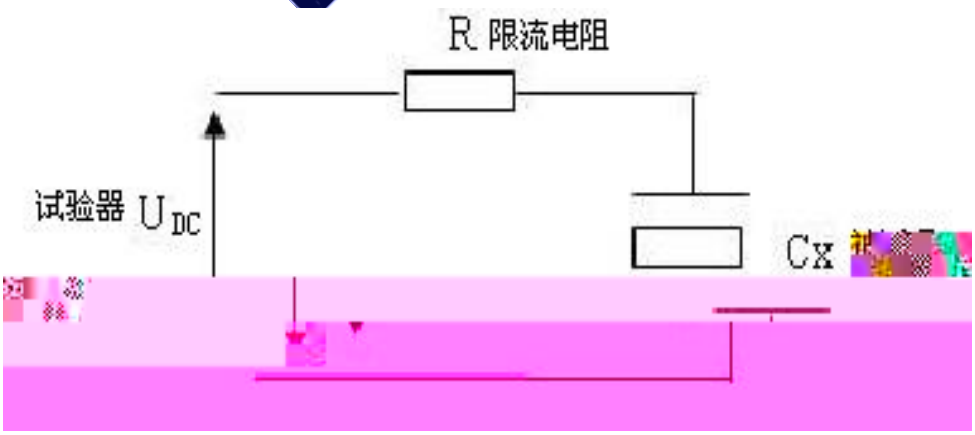
R 限流电阻
试验器 U_{DC}
Cx
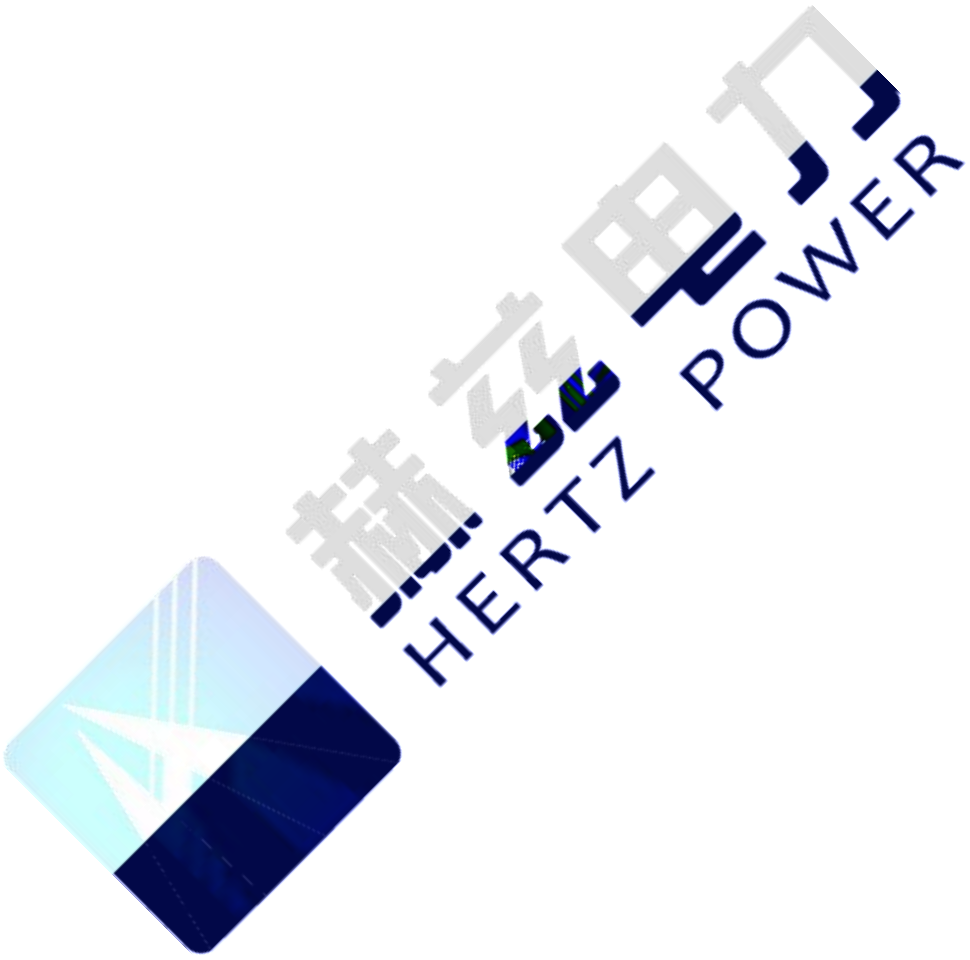
HERTZ POWER